

別紙3 電源位置図

館内この付近機械室にイベント用ブレーカーあり 単相三線式 100V/200V 100A

機械室内に積算電力計を設置のこと

二次側工事




電気メーター



その他、この付近に 100V/30A 使用可能ブレーカーあり



ガラリ下からケーブル配線スペースあり CVT14φ

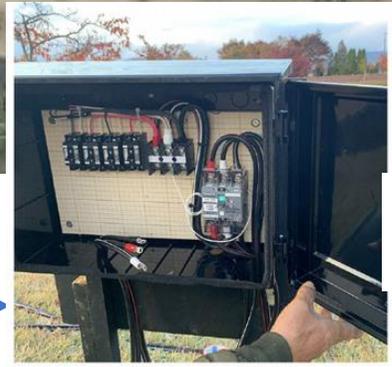

仮設分電盤及びブレーカー

二次側分電盤設置 (100V/200A)

二次側工事